



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΒαθμός
Προτεραιότητας:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: Χρ. Τσακούμης

ΠΡΟΣ: 1. TECHLIFT - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΙΑΟΥΛΗ 8 - ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41223
techliftstamatis@gmail.com
2. ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- RATECH
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Δευκαλίων 16β, Καρδαμίτσια
Ιωάννινα, ΤΚ: 45 500
info@ratech.gr
3. KAPALIFTS Ο.Ε. - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡ. -
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γ.-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ρ. Ο.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΤΑΓΜ.ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 44 - ΛΑΡΙΣΑ
kapalift.tech@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς για «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (αναβατόριο σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινείς μεταλλικές ράμπες) στο Φετιχιέ τζαμί της ακρόπολης Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων».

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς που ακολουθεί, για προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (αναβατόριο σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινείς μεταλλικές ράμπες) στο Φετιχιέ τζαμί της ακρόπολης Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων, (οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ), **σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί και έως του ποσού των 30.000,00 Ευρώ ήτοι αναλυτικά: Συνολικό ποσό αναβατορίου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, 25.800 €.** Συνολικό ποσό ραμπών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 4200 €..

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί: α) η υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/386032/10.08.2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: ΩΝΤΚ46ΝΚΟΤ-Ι2Σ και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 65637.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6 45221, Ιωάννινα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως **έως τις 06.10.2023 και ώρα 14.00.**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους και κατά την απευθείας ανάθεση και σύμβαση ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα, Λοιπά δικ/κα: Διάρκεια 3 μήνες:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Επίσης στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών:

5. Καταστατικό εταιρείας
6. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
7. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
8. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση

9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (από Πρωτοδικείο)
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης (από Πρωτοδικείο)
11. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (από Πρωτοδικείο)
12. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (από Πρωτοδικείο)
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (αρ.99 Ν.3528/2007) (από Πρωτοδικείο)
14. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή (από Πρωτοδικείο)
15. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση από την εκούσια του Ειρηνοδικείου.

Η σχετική αίτηση για την έκδοση τυχόν Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για τα παραπάνω πιστοποιητικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό θα εκδίδεται και θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα επίσης ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας solon.gov.gr και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο για τη Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αρ. πρωτ. 13535 / 29-03-2021 και ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι πρόσβαση των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και κυρίως ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο τέμενος με την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινών μεταλλικών ραμπών.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Φετιχιέ τζαμί βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ακρόπολης Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων (εικ.1-2) στην ίδια θέση που βρίσκονταν ο ναός του ταξιάρχη Μιχαήλ προστάτη των ηγεμόνων της Ηπείρου.¹ Στα 1596-7 έγινε προσπάθεια να

¹ Σύντομη περιγραφή του Φετιχιέ τζαμιού δίνεται από τον περιηγητή Εβλιγιά. «Προς τα νοτιοανατολικά αυτού του τζαμιού (του Ασλάν δηλαδή), αφού περπατήσαμε για πεντακόσια βήματα μέσα στους μαχαλάδες, βρίσκεται το Φετιχιγιέ τζαμί..., ένα αρχαίο τέμενος με σαμαρωτή οροφή, ολότελα κεραμοσκέπαστο με πέτρινο μιναρέ, που προηγουμένως ήταν εκκλησία. Είναι κι αυτό ένα

κατασκευαστεί μιναρές μετατρέποντας το ναό του ταξιάρχη Μιχαήλ σε τζαμί, προσπάθεια που όπως φαίνεται δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι την οριστική έξωση των χριστιανών από το κάστρο στις αρχές του 17ου αι.² Έτσι μετά την υποταγή των Ιωαννίνων στους Τούρκους στον ίδιο χώρο λειτούργησε μουσουλμανικό θρησκευτικό ίδρυμα, το οποίο και ονομάστηκε Φετιχίε, δηλαδή «της κατάκτησης».³

Το τέμενος ανακαινίστηκε το 1770.⁴ Ο Αλή Πασάς κατασκεύασε το υπάρχον, σήμερα, τζαμί στα τέλη του 18ου αιώνα.⁵ (εικ.3) Το Φετιχίε τζαμί ανεγέρθηκε ως τύπος μιας οργανικής μονάδας με προστώ στα δυτικά και βόρεια που έχει καταστραφεί αλλά διατηρείται το κριπίδωμά του και αποτέλεσε κέντρο θρησκευτικής ζωής στην ακρόπολη όλο τον 18ο αιώνα, ενώ εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες της αυλής του Αλή Πασά. (εικ.4) Ο ζωγραφικός διάκοσμος, που διασώζεται σε δύο τουλάχιστον στρώματα στον θόλο και τμήματα του μιχράμπ με ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη βυζαντινού τέμπλου, είναι εξαιρετικός με πολύχρωμες με συνθέσεις λουλουδιών, καρπών και βλαστών, που συνδυάζονται με διάφορα γεωμετρικά σχέδια. (εικ.5) Το μνημείο, μετά από αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών που φέρει στο εσωτερικό, είναι σήμερα επισκέψιμο στο κοινό και φιλοξενεί έκθεση εποπτικού υλικού που αφορά στο ίδιο το μνημείο αλλά και στην ιστορία της πόλης των Ιωαννίνων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. (εικ.6)

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το Φετιχίε τζαμί έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο.⁶

Το τέμενος αποτελείται από την κεντρική θολοσκέπαστη αίθουσα της προσευχής, στη βόρεια πλευρά της οποίας σώζεται ξύλινος εξώστης, ενώ εξωτερικά του κτηρίου στη βόρεια και ανατολική πλευρά διακρίνεται το κρηπίδωμα του προστώου του τζαμιού (ρεβάκ), το οποίο σωζόταν έως και τα μέσα του 20ου αιώνα (εικ.7). Η αίθουσα προσευχής έχει εξωτερικές διαστάσεις 11,54X11,85 μ. και το προστώ έχει

τζαμί ολόλαμπρο σε μία γωνία του κάστρου πάνω σε απόκρημνο βράχο, με πλάτος εξήντα πόδια και μήκος εκατό». ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 1991, 327.

² ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ 1968, 35.

³ Παρά την ονομασία του δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ανεγέρθηκε στους χρόνους της κατάκτησης. ΣΜΥΡΗΣ 2000, 13 σημ. 8

⁴ Στα 1770, «... εσώζετο ολόκληρος ο ναός και οι ζωγραφίες, πλην του αγίου βήματος. Τότε δε οπού εκροτήθη ο πόλεμος των Ρώσων μετά των Τούρκων, επί της βασιλείας Σουλτάν Μουσταφά και Αικατερίνης Βας, εχάλασαν οι Τούρκοι το περισσότερον μέρος του ναού και το υπόλοιπον το μετεσχημάτισαν εις τζαμί και το εσκέπασαν επάνω με μολύβι.» Χειρόγραφο Κοσμά Μπαλάνου στο ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ 1968, 52-56.

⁵ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2008, 97.

⁶ ΠΔ 11-6-1925, ΦΕΚ 152/Α/16-6-1925, ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962

μέσο πλάτος 4,20 μ. Εσωτερικά του τεμένους και σε ολόκληρο το μήκος της δυτικής όψης αναπτύσσεται ο ξύλινος εξώστης, που στηρίζεται σε δύο κίονες και στην τοξοστοιχία που τους ενώνει. (εικ.8)

Στο νότιο τμήμα του κτιρίου, που σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα είναι στραμμένο προς τη Μέκκα, ανοίγεται η ιερή κόγχη του τεμένους, το μιχράμπ, που φέρει εντυπωσιακό γύψινο διάκοσμο, ενώ στο κέντρο του επιστυλίου αναγράφεται η βεβαίωση της ισλαμικής πίστης: «Ένας ο Θεός και ο Μωάμεθ ο προφήτης αυτού». (εικ.9)

Την αρχιτεκτονική του τεμένους συμπληρώνει ο μιναρές, ο οποίος στα περισσότερα τεμένη των Ιωαννίνων τοποθετείται στη νοτιοδυτική γωνία της κεντρικής αίθουσας, με τρόπο ώστε ο όγκος του να προεξέχει εξωτερικά του κτηρίου. Η πρόσβαση στο μνημείο γίνεται μέσω κλίμακας, στα βόρεια, δίπλα στο κρηπίδωμα του προστώου. (εικ.10)

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί για τη μεταφορά ατόμων Α.Μ.Ε.Α. στο εσωτερικό του μνημείου, θα είναι ένα αναβατόριο σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινών μεταλλικών ραμπών. Το αναβατόριο θα τοποθετηθεί για εκκίνηση ανάβασης στον δυτικό τοίχο του κρηπιδώματος του προστώου με πέρασ τον εξωτερικό διάδρομο πρόσβασης στην είσοδο του μνημείου. Οι ράμπες θα είναι μεταλλικές αποσπώμενες πλάτους 1,50μ. και θα τοποθετηθούν μία πριν την είσοδο και μία στο σκαλοπάτι μετά την είσοδο. ΣΧ 1 – ΣΧ 4.

Το αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένο για εξωτερικούς χώρους και θα συνοδεύεται από αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα. Θα χρησιμοποιείται νέας τεχνολογίας σύστημα κίνησης με συρματόσχοινο, με κύρια πλεονεκτήματα τον κατά 20% μικρότερο όγκο που καταλαμβάνεται πάνω στη σκάλα και δυνατότητα εφαρμογής του, σε πολύ στενές σκάλες.

1. ΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Α) τον φορέα (ράγα) μήκους, όπου θα είναι μια κατασκευή γραμμικής μορφής (ράγα) με αντιδιαβρωτική προστασία που θα στηρίζεται στο δάπεδο και στα σκαλοπάτια. Η

ράγα ανάλογης κλίσης θα είναι από ατσάλι, μήκους 10m και δύο (2) στροφών των 90 μοιρών, ενώ θα πραγματοποιεί (2) δύο στάσεις. Το χρώμα της θα είναι RAL, επιλογής της Υπηρεσίας και θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή.

Β) το φερόμενο τμήμα (τύπου πλατφόρμας με αναδιπλούμενο κάθισμα) αυτόματης αναδίπλωσης με επίσης αυτόματα αναδιπλούμενα πτερύγια πρόσβασης με κλίση στη θέση επιβίβασης το μέγιστο 8% σε σχέση με την επιφάνεια πρόσβασης, κινητούς προβόλους προστασίας του χρήστη με λειτουργία απόσβεσης κραδασμών και αντιολισθητικό δάπεδο ελάχιστων διαστάσεων 0,80 m X 1,20 m. Πάνω στην πλατφόρμα θα υπάρχουν πλήκτρα ελέγχου της κίνησης και 2 ασύρματα χειριστήρια αποστολής και κλήσης στις θέσεις στάσης, αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων περιμετρικά του ανελκυστήρα σκάλας, ηχητική και οπτική ένδειξη υπέρβαρου, κλειδί ελέγχου για τη χρήση της πλατφόρμας, πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον θα παρέχει χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κινητήριο μηχανισμό με σύστημα βαρούλκου συρματόσχοινου και απευθείας σύνδεση στην ηλεκτρική παροχή για εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας και UPS για χρήση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. ΣΧ 5 και ΣΚ. 1-2.

2. ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ

Επικλινείς ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ. Φορητή ράμπα πρόσβασης από ελαφρύ κράμα αλουμινίου, αναδιπλούμενη. Οι ράμπες θα πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση τους.

Υλικό:

Γαλβανιζέ κριθαρωτή λαμαρίνα 2mm (+ ενίσχυση και βάσεις) ή ελαφρύ κράμα αλουμινίου

Διαστάσεις:

1. 1,00μ.(μήκος) X 0.05μ.(ύψος). Εξωτερικά
2. Μήκος 245 εκ. (μήκος) X Πλάτος 74 εκ.. Εσωτερικά

3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Επιπλέον θα τοποθετηθούν καθοδηγητικές πινακίδες σήμανσης με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας στη κάθε θέση στάθμευσης για τον εύκολο εντοπισμό τους.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί για τη μεταφορά ατόμων Α.Μ.Ε.Α. στο εσωτερικό του μνημείου, θα είναι ένα αναβατόριο σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινών μεταλλικών ραμπών..

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός καθώς και το σύνολο των υλικών και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής 2022, αμεταχείριστα, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίου τύπου.

Το αναβατόριο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE (EC), θα είναι πιστοποιημένο κατά EN -81-40:2000 και θα καλύπτει τις ισχύουσες οδηγίες περί ασφάλειας μηχανημάτων. Επίσης θα πληροί τις προδιαγραφές και τις οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα είναι σύμφωνα με την ελληνική οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διατάξεις του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες», την με αρ. 52487/16.11.2001 (ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια» και την με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Επίσης, πρέπει να υπάρχει τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης service, βλάβες κ.λ.π.), εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών και πιστοποίηση του αναβατορίου μετά την εγκατάστασή του.

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί, πλήρως εγκατεστημένος, σε ασφαλή και κανονική λειτουργία και να έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι.

Μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, περί καλής τοποθέτησης και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του αναβατορίου.

ΕΙΚΟΝΕΣ



εικ.1 Το Φετιχίε τζαμί στη ΝΑ γωνία της ακρόπολης Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων.



εικ.2 Τοπογραφικό ακρόπολης Ιτς Καλέ με το Φετιχίε τζαμί στη ΝΑ γωνία.



εικ.3 Το Φετιχιέ τζαμί ο τάφος του Αλή Πασά.



εικ.4 Το Φετιχιέ τζαμί σε λεπτομέρεια λιθογραφίας του L. Dupre.



εικ.5 Τοιχογραφίες στο Φετιχιέ τζαμί.



εικ.6 Αναστηλωτικές εργασίες και έκθεση εποπτικού υλικού στο Φετιχιέ τζαμί.



εικ.7 Το κρηπίδωμα του προστώου του τζαμιού (ρεβάκ) και το προστώο σε φωτογραφία πριν το 1939.



εικ.8 Ο ξύλινος εξώστης στο Φετιχιέ τζαμί.





εικ.9 Το μιχράμπ στο Φετιχιέ τζαμί.








εικ.10 Η πρόσβαση στην είσοδο του Φετιχιέ τζαμιού.



ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

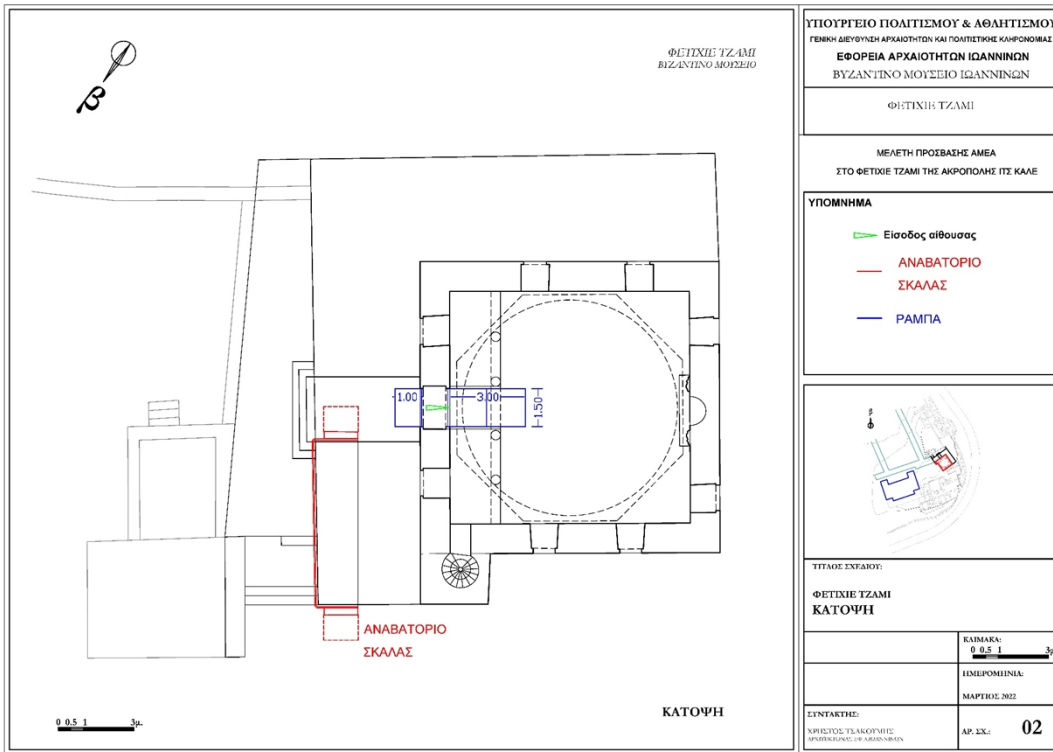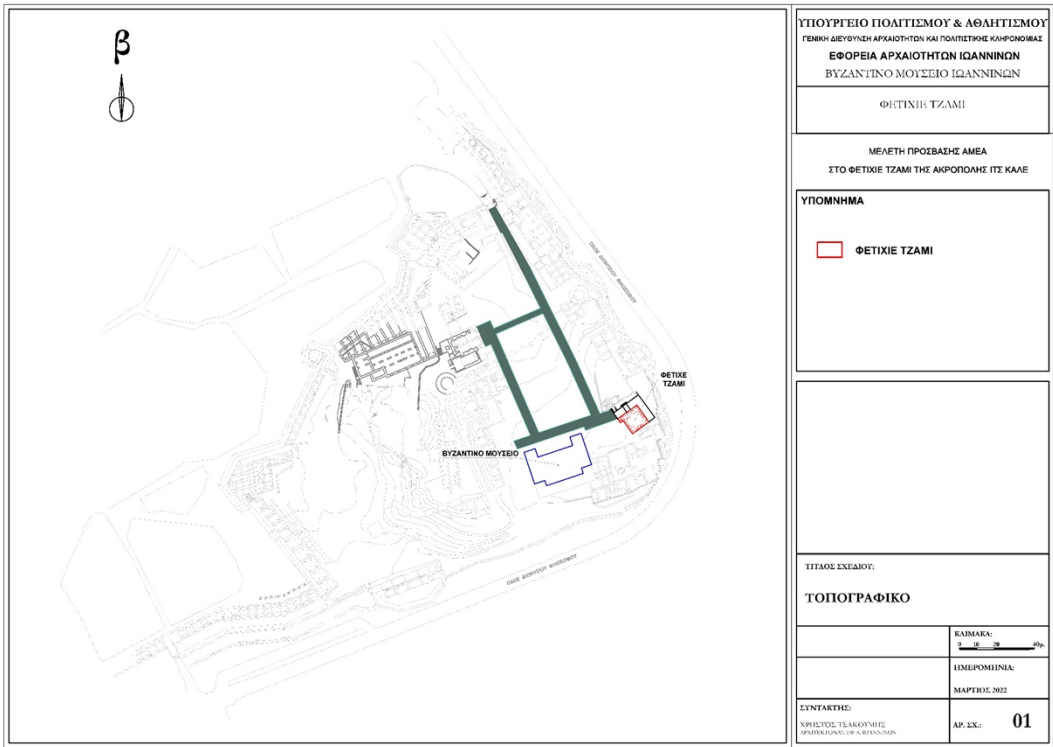

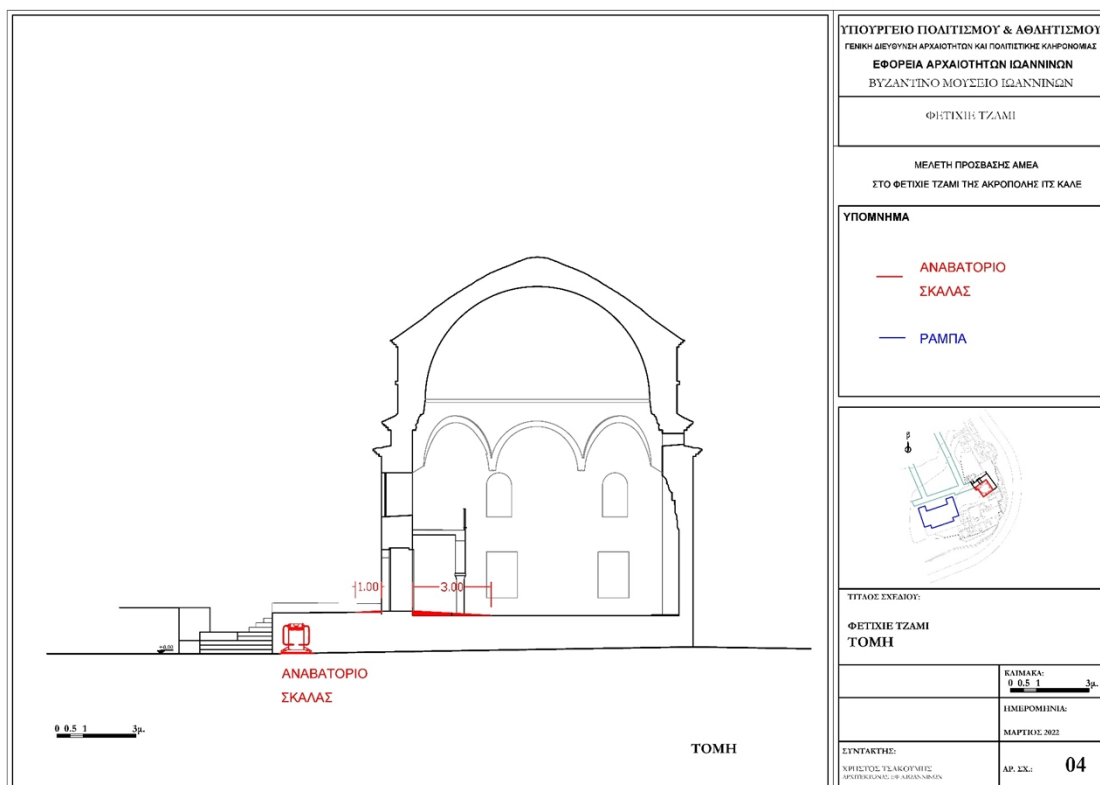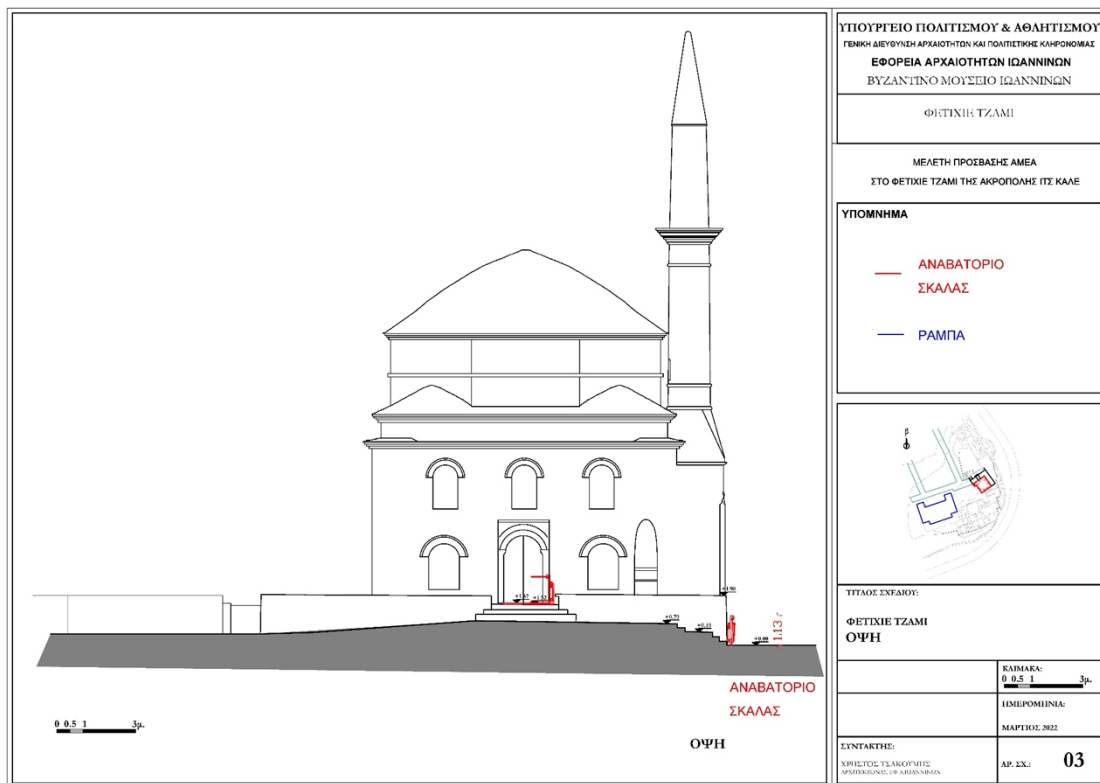

TECHNICAL FEATURES OF PLATFORM LIFT																																																									
																																																									
																																																									
																																																									
																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Platform dimensions (LxP)</th> <th>750x600</th> <th>750x850</th> <th>750x1200</th> <th>850x1200</th> <th>1000x800</th> <th>1250x800</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AB Overall platform length</td> <td>1130</td> <td>1130</td> <td>1130</td> <td>1230</td> <td>1400</td> <td>1690</td> </tr> <tr> <td>AE Overall useful length within barrier arms</td> <td>745</td> <td>745</td> <td>745</td> <td>825</td> <td>975</td> <td>1225</td> </tr> <tr> <td>AH Overall height unfolded platform</td> <td>1640</td> <td>1690</td> <td>1690</td> <td>1690</td> <td>1765</td> <td>1765</td> </tr> <tr> <td>AD Minimum stair width (wall fixation)</td> <td>695</td> <td>905</td> <td>975</td> <td>1005</td> <td>1130</td> <td>1215</td> </tr> <tr> <td>AO Minimum stair width (fixation with legs)</td> <td>935</td> <td>975</td> <td>1015</td> <td>1045</td> <td>1170</td> <td>1255</td> </tr> <tr> <td>AM Folded platform (wall fixation)</td> <td></td> <td></td> <td>305</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN Folded platform (fixation with legs)</td> <td></td> <td></td> <td>345</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Platform dimensions (LxP)	750x600	750x850	750x1200	850x1200	1000x800	1250x800	AB Overall platform length	1130	1130	1130	1230	1400	1690	AE Overall useful length within barrier arms	745	745	745	825	975	1225	AH Overall height unfolded platform	1640	1690	1690	1690	1765	1765	AD Minimum stair width (wall fixation)	695	905	975	1005	1130	1215	AO Minimum stair width (fixation with legs)	935	975	1015	1045	1170	1255	AM Folded platform (wall fixation)			305				AN Folded platform (fixation with legs)			345			
Platform dimensions (LxP)	750x600	750x850	750x1200	850x1200	1000x800	1250x800																																																			
AB Overall platform length	1130	1130	1130	1230	1400	1690																																																			
AE Overall useful length within barrier arms	745	745	745	825	975	1225																																																			
AH Overall height unfolded platform	1640	1690	1690	1690	1765	1765																																																			
AD Minimum stair width (wall fixation)	695	905	975	1005	1130	1215																																																			
AO Minimum stair width (fixation with legs)	935	975	1015	1045	1170	1255																																																			
AM Folded platform (wall fixation)			305																																																						
AN Folded platform (fixation with legs)			345																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Technical data</th> <th colspan="2">Colours</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Load capacity</td> <td>225 Kg</td> <td>Platform (T)</td> <td>Standard RAL 7035</td> </tr> <tr> <td>Summountable inclination</td> <td>0°-65°</td> <td>Rails</td> <td>Standard RAL 7035 or RAL 9006</td> </tr> <tr> <td>Speed</td> <td>0,10 m/s</td> <td colspan="2">(*) other RAL colours available on request</td> </tr> <tr> <td>Control circuits voltage</td> <td>24V DC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maximum power (up to 3 floors)</td> <td>0,75 kW</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soft start and soft stop system</td> <td>standard fitted</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Technical data		Colours		Load capacity	225 Kg	Platform (T)	Standard RAL 7035	Summountable inclination	0°-65°	Rails	Standard RAL 7035 or RAL 9006	Speed	0,10 m/s	(*) other RAL colours available on request		Control circuits voltage	24V DC			Maximum power (up to 3 floors)	0,75 kW			Soft start and soft stop system	standard fitted																														
Technical data		Colours																																																							
Load capacity	225 Kg	Platform (T)	Standard RAL 7035																																																						
Summountable inclination	0°-65°	Rails	Standard RAL 7035 or RAL 9006																																																						
Speed	0,10 m/s	(*) other RAL colours available on request																																																							
Control circuits voltage	24V DC																																																								
Maximum power (up to 3 floors)	0,75 kW																																																								
Soft start and soft stop system	standard fitted																																																								
All dimensions are expressed in millimeters and all information contained in this catalog is here to be read purely indicative. Suppliers reserve the right to change at any time the information here reported without prior notification.																																																									

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ	
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΠΣ ΚΑΛΕ)	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΙΟΥ: ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ ΛΕΙΤΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
	ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΙΔΗΣ (PROFESSOR OF ARCHAEOLOGY)	ΑΡ. ΣΣ: 05

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

Κ.Α.Α.

Παρασκευή Γιούνη

Αρχαιολόγος

ΠΡΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα

Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr

Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,

Φαξ: 26510 01052

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ (ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΚΛΙΝΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ) ΣΤΟ ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΙΤΣ ΚΑΛΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας για «Για προμήθεια, και εγκατάσταση συστημάτων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (αναβατήριο σκάλας με αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξωτερικού χώρου και δύο επικλινείς μεταλλικές ράμπες) στο Φετιχιέ τζαμί της ακρόπολης Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων» και λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική έκθεση καταθέτω την προσφορά μου.

1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΦΠΑ 13%:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

2. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΠΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΦΠΑ 24%:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)