



Δ Ε Υ Α Ρ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 –Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

Πληρ.: κ. Γιακουμάρου Σοφία
Τηλ: 22410 45369
Email: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος 15/05/2023
Αριθ. πρωτ.: 5633

Προς:

1. **ΝΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
ntakasoe@yahoo.gr
2. **ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΙΑΡΗ**
makiarmaria@yahoo.gr
3. **ΤΕΕ**
meletes@central.tee.gr

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ & Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ & ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ**» προϋπολογισμού **29.960,00 € (χωρίς το ΦΠΑ)**. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν4412/2016 για έλεγχο, τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας .

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο σφραγισμένες με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : την 23^η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και θα είναι υπόψη της Διεύθυνσης Υδάτων για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού με σημείωση να ανοιχτεί μόνο από την επιτροπή .
Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του . Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της ανάρτησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση από την Διεύθυνση Υδάτων(αρμόδια: κα. Σοφία Γιακουμάρου), στο τηλέφωνο 22410-45369 και στο email : ddsg.deyar@gmail.com

Εσωτερ. Διανομή

1. Πρόεδρο ΔΣ
2. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
3. Φάκελο έργου
4. Χρονολ. Αρχείο

Συνημμένα: Μελέτη έργου



23REQ012508911 2023-04-18



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν

ΡΟΔΟΣ:18/04/2023

Αρ.Πρωτ:4356

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ</u> <u>ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ</u> <u>ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ & ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ</u>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	29.960,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΚΑΕ 15.94.02.13-15.94.02.13

Τεχνική Έκθεση

ΡΟΔΟΣ 2023

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή στυλίσκων ηλεκτροδότησης προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν νέες γεωτρήσεις στην ΔΕ Αρχαγγέλου & ΔΕ Αφάντου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **29.960,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 της ΔΕΥΑΡ ΚΑΕ 15.94.02.11 ,15.94.02.13

CPV 50230000-6

A.A	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΔΕ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	CPC
1	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 1	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
2	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 2	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
3	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 3	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
4	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 5	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
5	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 6	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
6	ΑΝΑΓΡΟΥ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
7	ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΩ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
8	ΓΗΠΕΔΟ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
9	ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
10	ΠΛΑΚΩΤΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
11	ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
12	ΛΟΥΤΑΝΗ 1	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
13	ΛΟΥΤΑΝΗ 2	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
14	ΜΗΛΑΡΙΑ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6

Για την αποκατάσταση κάθε στυλίσκου απαιτείται:

- Η Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες
- Η Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος , η μεταφορά του στη θέση διάστρωσης, η διάστρωση, η συμπύκνωση και η συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
- Η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β 500 σκυροδεμάτων ,κατασκευή Ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επιπέδων επιφανειών, επιχρίσματα τριπτά ,τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα χρωματισμοί και οι διανύξεις κατάλληλων οπών προκειμένου να γίνεται η απαραίτητη η σύνδεση παροχών της ΔΕΔΔΗΕ.

Ρόδος 18/04/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

 ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
 Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική περιγραφή καθορίζει τους όρους τους οποίους ο ανάδοχος εκτέλεσης της αναφερόμενης στον τίτλο υπηρεσίας θα έχει υπόψη του για τη σωστή εκτέλεση της.

Σε αυτή την περιγραφή θα πρέπει να βασιστεί ο ανάδοχος ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού τα συμφωνηθέντα τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και τυγχάνουν εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 1- Γενικά

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή στυλίσκων ηλεκτροδότησης των ΔΕ Αρχαγγέλου και ΔΕ Αφάντου

Άρθρο 2 - Προδιαγραφές

Η παροχή υπηρεσίας περιγράφεται ως εξής:

- Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
- Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος, μεταφορά στη θέση διάστρωσης, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμά κατηγορίας C20/25
- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Β 500 σκυροδεμάτων.
- Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.
- Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
- Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Άρθρο 3- Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία θα έχει υποχρέωση να ακολουθήσει το πρόγραμμα που θα του υποδείξει η Υπηρεσία Αντλιοστασίων Ύδατος.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας τα οποία θα πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α., προκειμένου να διασφαλιστεί η **υγεία των εργαζομένων και η ασφάλειά τους.**

Η ΔΕΥΑΡ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος μηχανημάτων της ιδιοκτησίας του θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργασιών.

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις εντολές της υπηρεσίας αντλιοστασίων ύδατος

Άρθρο 5- Υποχρεώσεις ΔΕΥΑΡ


Η Υπηρεσία αντλιοστασίων ύδατος υποχρεούται να υποδείξει τη θέση την οποία πρέπει να εγκατασταθούν οι στυλίσκοι.

23REQ012508911 2023-04-18



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

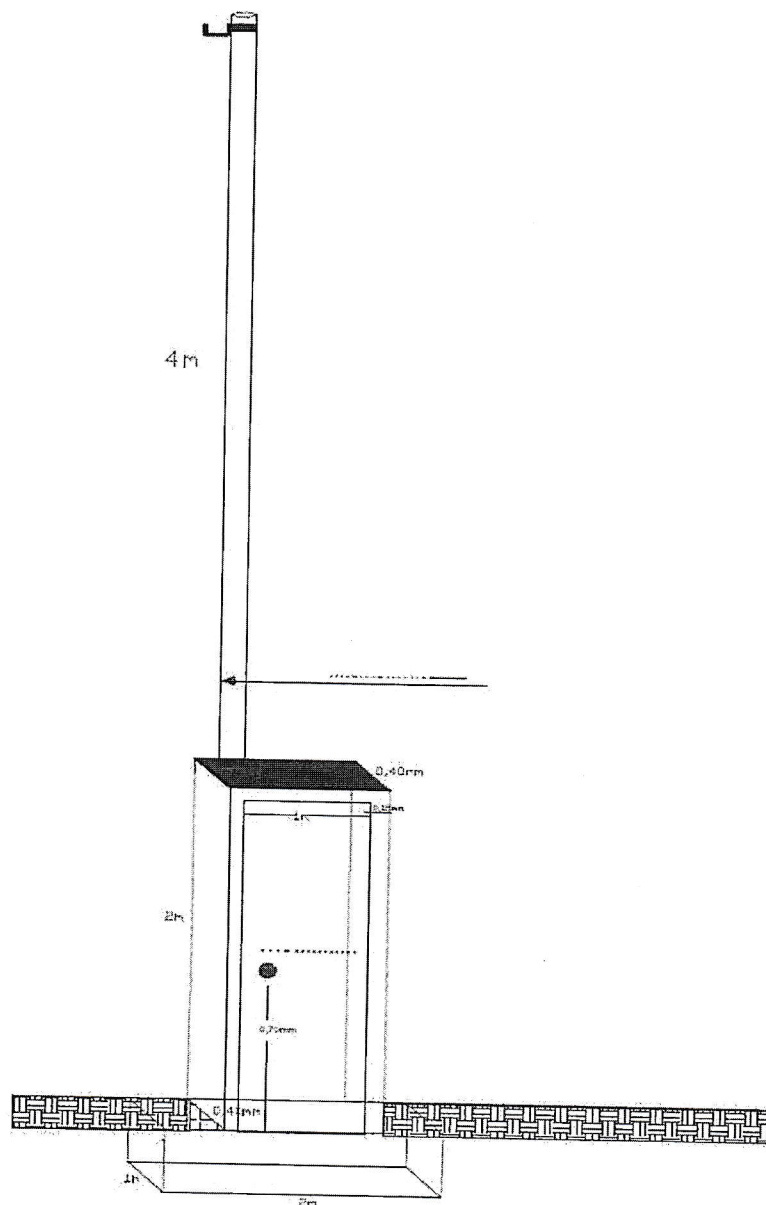

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ


ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ


ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΣΤΥΛΙΣΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ)**ΚΑΕ 15.94.02.11

Α.Α	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΔΕ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	СРС
1	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 1	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
2	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 2	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
3	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 3	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
4	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 5	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
5	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 6	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
6	ΑΝΑΓΡΟΥ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6
7	ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΩ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	2.140,00	15.94.02.11	50230000-6

ΣΤΥΛΙΣΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)ΚΑΕ 15.94.02.11

1	ΓΗΠΕΔΟ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
2	ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
3	ΠΛΑΚΩΤΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
4	ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
5	ΛΟΥΤΑΝΗ 1	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
6	ΛΟΥΤΑΝΗ 2	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6
7	ΜΗΛΑΡΙΑ	ΑΦΑΝΤΟΥ	2.140,00	15.94.02.13	50230000-6

23REQ012508911 2023-04-18



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Α.Α	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΔΕ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ €
1	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 1	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
2	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 2	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
3	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 3	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
4	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 5	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
5	ΝΕΡΟΥΔΕΣ 6	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
6	ΑΝΑΓΡΟΥ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	
7	ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΩ	ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%.....

ΣΥΝΟΛΟ:.....

ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ

Α.Α	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	ΔΕ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ €
1	ΓΗΠΕΔΟ	ΑΦΑΝΤΟΥ	
2	ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	
3	ΠΛΑΚΩΤΗ	ΑΦΑΝΤΟΥ	
4	ΣΤΡΑΤΟΥ	ΑΦΑΝΤΟΥ	
5	ΛΟΥΤΑΝΗ 1	ΑΦΑΝΤΟΥ	
6	ΛΟΥΤΑΝΗ 2	ΑΦΑΝΤΟΥ	
7	ΜΗΛΑΡΙΑ	ΑΦΑΝΤΟΥ	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%.....

ΣΥΝΟΛΟ:.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: info@deyar.gr

Προϋπολογισμός

**Ανάλυση προϋπολογισμού για την κατασκευή ενός (1)
 στυλίσκου ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίου**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ .	ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	3,00	28,000	84,00
2	Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος, μεταφορά στη θέση διάστρωσης, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	3,00	166,00	498,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού B 500 σκυροδεμάτων	kg	750	1,80	1350,00
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	10,4	20,00	208,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2140,00
Φ.Π.Α 24%	513,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	2653,60

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

 ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ
 Ηλεκτρ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ